



Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili, con le distanze indicate come da figura - Luminaires suitable for mounting on normally flammable surfaces, with the distances shown in picture - Appareil indiqué pour le montage sur des surfaces normalement inflammables, avec les distances mentionnées sur les schémas - Gerät geeignet zur Montage an normalerweise feuergefährliche Flächen, mit Abstand wie auf Abb. angegeben - Aparato apto por el montaje sobre superficies normalmente inflamables con las distancias indicadas como en la figura - Aparelho apto para a montagem em superfícies normalmente inflamáveis, com as distâncias indicadas nas figuras - Apparaat geschikt voor de montage op normaal brandbare oppervlakken, met de afstanden die aangegeven zijn in figuur.

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ARTIGO ARTIKEL	TENSIONE VOLTAGE SPANNUNG TENSION TENSÃO SPANNING	DIAMETRO DEL FORO DIAMETER OF THE HOLE DIAMETRE DU TROU DURCHMESSER DES LOCHS DIAMETRO DEL ORIFICIO DIÁMETRO DO FURO DIAMETER VAN HET GAT	TIPO E POTENZA MAX DI LAMPADA TYPE OF BULB AND RATED WATTAGE TYPE ET PUISSANCE MAX. DE L'AMPOULE TYP UND MAX LEISTUNG DER LAMPE TIPO Y POTENCIA MAX. DE LA LAMPARA TIPO E POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA TYPE EN MAX. VERMOGEN VAN DE LAMP	PROFONDITÀ INCASSO HEIGHT PROFONDEUR ENCASTREMENT EINBAUTIEFE PROFUNDIDAD ENCASTRE PROFUNDIDADE DE ENCAIXE DIEPTE
<b>2016</b>	250 V	64 mm	GU 10 ALLUMINIO	130 mm
<b>2026</b>	250 V	70 mm	GU 10 ALLUMINIO	107 mm
<b>2429</b>	250 V	70 mm	GU 10 ALLUMINIO	115 mm
<b>2447</b>	250 V	85 mm	GU 10 ALLUMINIO	130 mm
<b>2056</b>	250 V	64 mm	GU 10 ALLUMINIO	135 mm
<b>2058</b>	250 V	76 mm	GU 10 ALLUMINIO	135 mm



Distanza minima dagli oggetti illuminati - Minimum distance from lighted objects - Distance minimum des objets illuminés - Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen - Distancia mínima de los objetos iluminados - Distância mínima dos objetos iluminados - Minimum afstand van de te belichten voorwerpen.

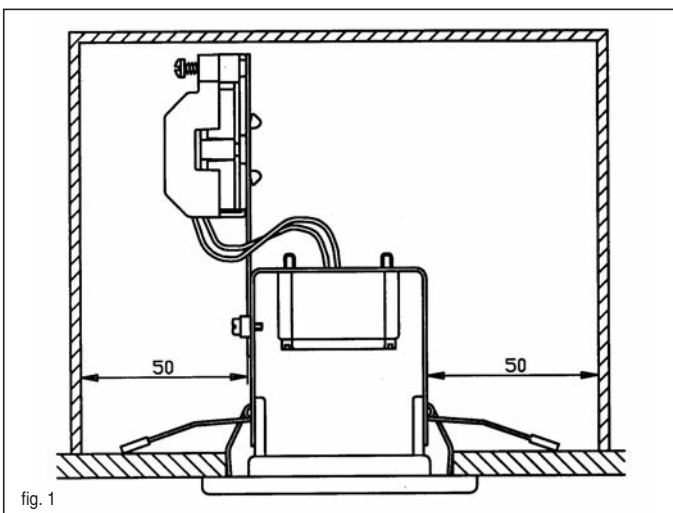


fig. 1

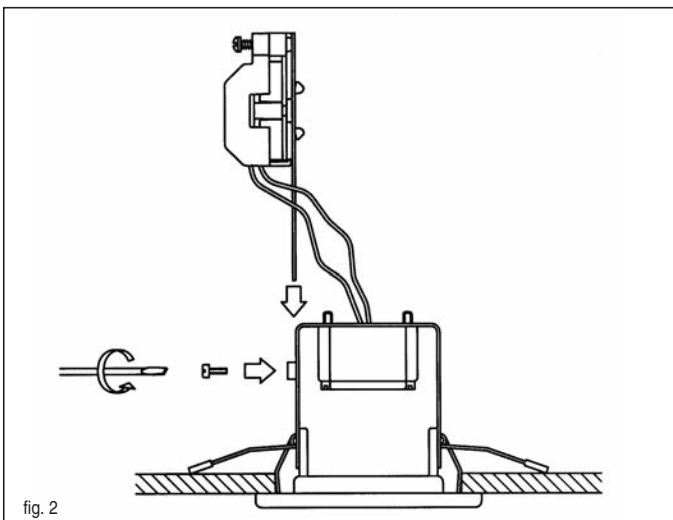


fig. 2



Il cavo di alimentazione dovrà essere resistente alle alte temperature - Use a supply cable, heat resistant type - Le câble d'alimentation doit être du type résistant aux hautes températures - Das Speisungskabel muß hitzebeständig sein - El cable de alimentación deberá ser de tipo resistente a las altas temperaturas - O cabo de alimentação deverá ser resistente às temperaturas elevadas - Het elektrische snoer moet hittebestendig zijn.



Utilizzare solo lampade a bassa pressione - Use only low pressure lamps - Utilizer seulement lampes en basse pression - Gebruik alleen lagedruk lampen - Usar bombillas solo de presión baja - Nur niederdruck lampen einsetzen - Só utilizar lâmpadas de baixa pressão.

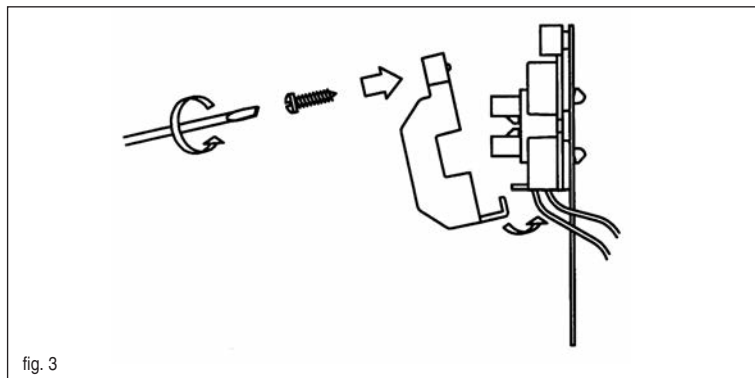


fig. 3

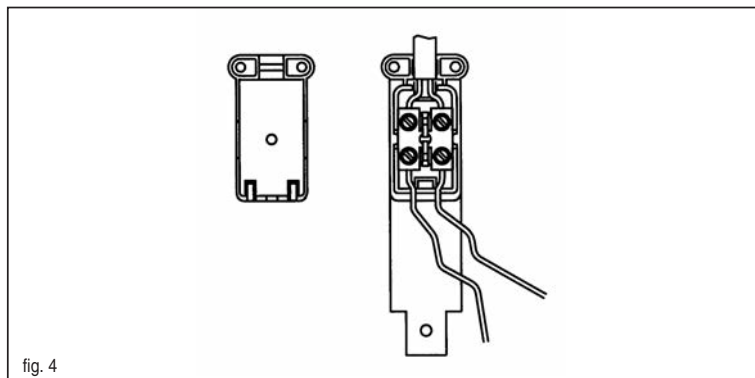


fig. 4

## I MONTAGGIO

All'interno del controsoffitto si deve assicurare un minimo di 50 mm d'aria tra l'ingombro massimo del faretto e le pareti verticali come da figura 1.

Collegamento fig. 2, 3, 4.

## MANUTENZIONE

Interventi sull'impianto elettrico sono consentiti solo a personale qualificato legalmente riconosciuto. Togliere tensione prima di cambiare la lampadina. Conservare questo foglio istruzioni.

N.B.: L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o simile. Installare/utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto prescritto comporta la perdita delle caratteristiche tecniche/meccaniche, di conseguenza il decadimento della garanzia.

## UK ASSEMBLY

Keep a min. 50 mm. distance between the max. overall dimensions of the fixture and the inner surfaces inside the false ceiling, as from the picture 1. Connect fig. 2, 3, 4.

## MAINTENANCE

All fittings must be connected by a qualified electrician. Switch off before replacing bulb. Keep this directive.

N.B.: The luminaire shall, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material. Install/use the product other than as prescribed involves the loss of technical/mechanical characteristics, consequently invalidate the warranty.

## F INSTALLATION

A l'intérieur du faux plafond on doit assurer min. 50 mm. de distance entre les dimensions maximales du spot et les surfaces verticales comme dans la figure 1.

Connection fig. 2, 3, 4.

## ENTRETIEN

Toute intervention sur l'installation électrique est consentie seulement à des électriciens qualifiés.

Couper le courant avant de changer l'ampoule. Conserver ce feuillet contenant les instructions.

N.B.: L'appareil ne doit être couvert par du matériel isolateur ou similaire dans aucune circonstance. Installer/utiliser le produit autre que celle prescrit implique la perte de caractéristiques techniques/mécaniques, par conséquent, annuler la garantie.

## D MONTAGE

Innerhalb der Hängendecke muß man mindestens 50 mm. Entfernung zwischen den Außenmaßen des Spots und der senkrechten Wände versichern, wie aus Bild 1.

Verbinden fig. 2, 3, 4.

## WARTUNG

Eingriffe in die Elektroanlage ist nur rechtlich qualifiziertem Fachpersonal erlaubt. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Birne ersetzen. Bewahren Sie diese Montageanleitung.

N.B.: Der Strahler darf unten keinem Umstand mit Isolierstoff oder ähnlichem Stoff bedeckt werden.

Installieren/Benutzen Sie das Produkt anders als verschrieben beinhaltet den Verlust von technischen/mechanischen Eigenschaften, damit die Garantie erlischt.

## E MONTAJE

En el interior del techo debe asegurarse un mínimo de 50 mm. de aire entre el aparato y las paredes verticales como en la figura 1.

Colegamento fig. 2, 3, 4.

## MANUTENCION

Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.

Quitar la tensión antes de cambiar la bombilla. Conservar esta hoja de instrucciones.

N.B.: El aparato no debe en ninguna circunstancia ser cubierto con material aislador o similar. Instalar/usar el producto que no sea como se prescrito implica la pérdida de las características técnicas/meccánicas, por tanto invalidar la garantía.