

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ARTIKULO ARTIGO	TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSION SPANNING TENSÃO	TIPO E POTENZA DI LAMPADA TYPE AND POWER OF BULB TYPE ET PUISSANCE DEL'AMPOULE TYP UND LAMPENSTÄRKE TIPO E POTENCIA DE LA LAMPARA LAMPTYPE EN VERMOGEN TIPO E POTÊNCIA DE LÂMPADA	DIAMETRO DEL FORO DIAMETER OF THE HOLE DIAMÈTRE DU TROU Ø EINBAUÖFFNUNG DIAMETRO DEL ORIFICIO Ø VAN DE OPENING DIAMETRO DO FURO	PROFONDITÀ INCASSO HEIGHT PROFONDEUR ENCASTREMENT EINBAUTIEFE PROFUNDIDAD ENCASTRE HOOGTE PROFUNDIDADE DE ENCAIXE	IP
244-20	350 mA	LED 13 W	185 mm	143 mm	20/44
244-21	500 mA	LED 18 W			
244-22	700 mA	LED 26 W			
244-231	900 mA	LED 35 W			
244-23	1050 mA	LED 39 W			
244-24	1400 mA	LED 51 W			

Gruppo di Rischio 1 secondo norma EN 62471: 2008 - Risk Group 1 in accordance with EN 62471: 2008 - Groupe de Risque 1 selon la Norme EN 62471:2008 - Gefährungsgruppe 1 nach der Norm EN 62471:2008 - Grupo de riesgo 1 según la Norma EN 62471:2008 - Risco groep 1 in conformiteit Richtlijn EN 62471: 2008 - Grupo de risco 1 de acordo com norma EN 62471: 2008 - Grupa ryzyko 1 zgodnie z norma EN 62471: 2008

I

MONTAGGIO

All'interno del controsoffitto si deve assicurare un minimo di 50 mm d'aria tra l'ingombro massimo del faretto e le pareti verticali come da figura 1.

Utilizzare un trasformatore di sicurezza per LED a corrente costante:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W

Inserire l'apparecchio seguendo le indicazioni di figura 2-3-4-5-6-7-8-9.

Per un corretto funzionamento del prodotto non toccare e non pulire il LED e la parabola.

Conservare questo foglio istruzioni.

Interventi sull'impianto elettrico sono consentiti solo a personale qualificato legalmente riconosciuto.

Installare/utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto prescritto comporta la perdita delle caratteristiche tecniche/meccaniche, di conseguenza il decadimento della garanzia e si declina ogni responsabilità.

UK

ASSEMBLY

Keep a min. 50 mm. distance between the max. overall dimensions of the fixture and the inner surfaces inside the false ceiling, as from picture 1.

Use a safety transformer for LED constant current:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W

Install the fitting following the instructions for pictures 2-3-4-5-6-7-8-9.

For proper operation of the product do not touch and do not clean the LEDs and the reflector.

Keep this directive!

All fittings must be connected by a qualified electrician.

Installing / using the product other than required involves the loss of technical / mechanical features, consequently cancelling the warranty and we declines all responsibility.

F

INSTALLATION

A l'intérieur du faux plafond on doit assurer min. 50 mm. de distance entre les dimensions maximales du spot et les surfaces verticales comme dans la figure 1.

Utiliser un transformateur de sécurité pour LED à courant constant:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W

Insérer l'appareil, suivant les indications des figures 2-3-4-5-6-7-8-9.

Pour un bon fonctionnement du produit ne se touchez pas et ne nettoyez pas la LED et le réflecteur.

Garder cette notice de montage.

Toute intervention sur l'installation électrique est consentie seulement à des électriciens qualifiés.

Installer/utiliser le produit d'une façon différente de ce qui est indiqué implique la perte des caractéristiques techniques/mécaniques et par conséquent l'annulation de la garantie et nous décline toute responsabilité.

D

MONTAGE

Innerhalb der Hängendecke muß man mindestens 50 mm. Entfernung zwischen den Außenmaßen des Spots und der senkrechten Wände versichern, wie aus Bild 1.

Verwenden Sie einen Sicherheits-Transformator für LED-Konstantstrom:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W

Montieren Sie die Einbauleuchte nach der Anleitungen von Bild 2-3-4-5-6-7-8-9.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts nicht berühren und nicht sauber die LEDs und den Reflektor.

Anleitung aufheben.

Eingriffe in die Elektroanlage ist nur rechtlich qualifiziertem Fachpersonal erlaubt.

Installieren/Benutzen Sie das Produkt anders als verschrieben Beinhalten den Verlust von technischen/mechanischen Eigenschaften, damit die Garantie erlischt und wir lehnt jede Verantwortung.

E

MONTAJE

En el interior del techo debe asegurarse un mínimo de 50 mm. de aire entre el aparato y las paredes verticales como en la figura 1.

Utilice un transformador de seguridad para el LED de corriente constante:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W

Encajar el aparato siguiendo las indicaciones de la figura 2-3-4-5-6-7-8-9.

Para un correcto funcionamiento del producto no se debe tocar y no limpiar el LED y el reflector.

Conservar esta hoja de instrucciones

Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.

Instalar/usar el producto que no sea como prescrito implica la pérdida de las características técnicas/mecánicas, por tanto se invalida la garantía y que declina toda responsabilidad.

NL

MONTAGE

Houd een min. 50 mm. afstand tussen de maximale afmetingen van het armatuur en de binnenste oppervlakken in het vals plafond, vanaf foto 1.

Gebruik een veiligheids-transformator voor LED constante stroom:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W

Installeer de montage volgens de instructies voor foto's 2-3-4-5-6-7-8-9.

Voor een goede werking van het product niet aanraken en niet het reinigen van de LED's en de reflector.

Bewaar deze richtlijn! Alle armaturen moeten worden aangesloten door een erkend installateur.

Installeer/gebruik het product op andere wijze dan voorgeschreven, betreft het verlies van technische/mechanische eigenschappen, dan vervalt de garantie en wij niet aansprakelijk gesteld worden.

P

ASSEMBLEIA

Mantenha um min. 50 mm. distância entre as dimensões máximas gerais do equipamento e as superfícies internas dentro do tecto falso, a partir de foto 1.

Use um transformador de segurança para o LED de corrente constante:

- 350 mA 15W
- 500 mA 20W
- 700 mA 32W
- 900 mA 40W
- 1050 mA 50W
- 1400 mA 55W


Instale a conexão seguindo as instruções para fotos 2-3-4-5-6-7-8-9.

Para o funcionamento adequado do produto não toque e não limpam os LEDs e o refletor.

Mantenha esta directiva! Todos os acessórios devem ser ligados por um electricista qualificado.



Instalar/utilizar o produto de forma diferente, como prescrito envolve a perda de características técnicas/mecânica, consequentemente invalidam a garantia e que declina qualquer responsabilidade.

①


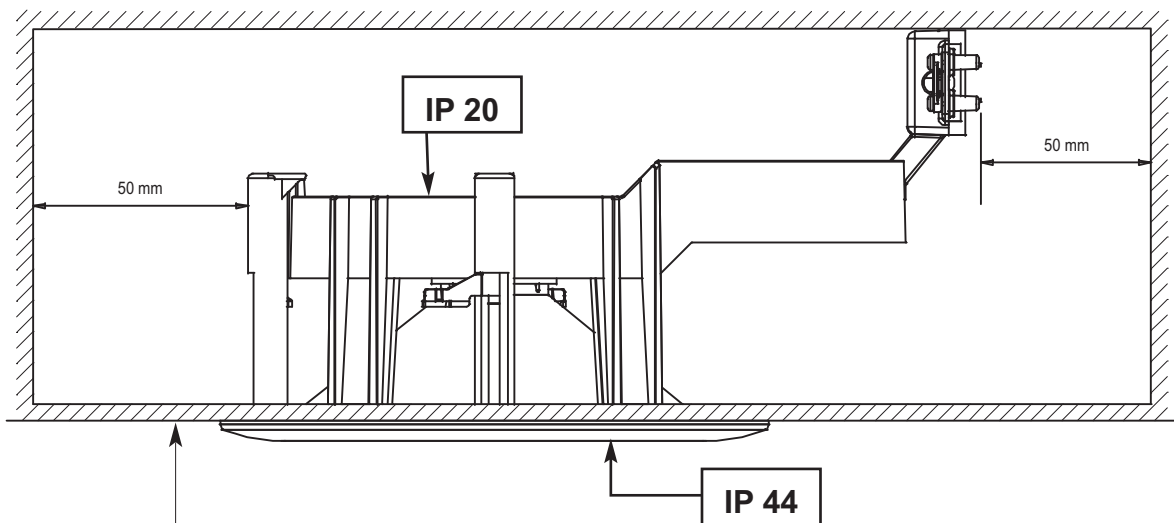


Il grado di protezione è valido solo se le superfici dei controsoffitti sono chiuse - The protection degree is considered only for installation in a false ceiling with closed surfaces - Le gré de protection est valable seulement pour installation dans un faux plafond avec surfaces fermées - Der Schutzgrad ist nur gültig, wenn die Flächen der falschen Decke geschlossen sind - El grado de protección es válido, sólo si las superficies del falso techo son cerradas - De beschermingsgraad is alleen geldig als de oppervlakken van de verlaagde plafonds gesloten zijn - A proteção é válida somente se as superfícies do contrateito estão fechadas - Stopień ochrony jest ważny tylko, jeżeli powierzchnie podwieszonych sufitu są zamknięte.



②

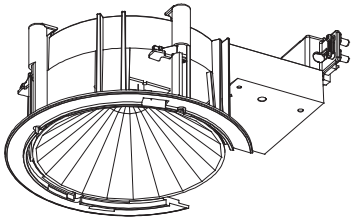



③

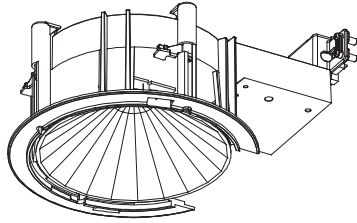



④

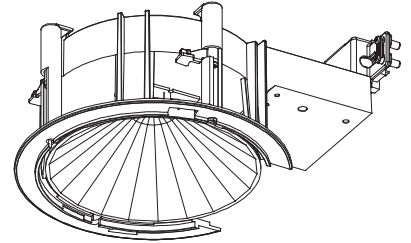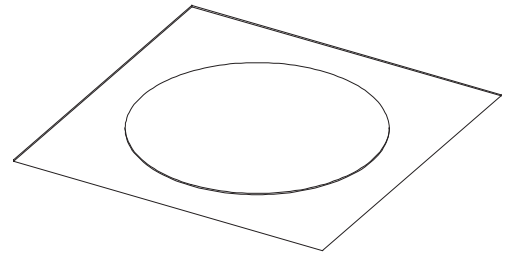

⑤

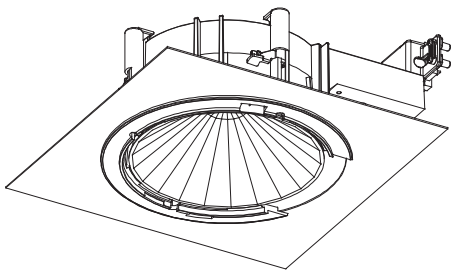


⑥

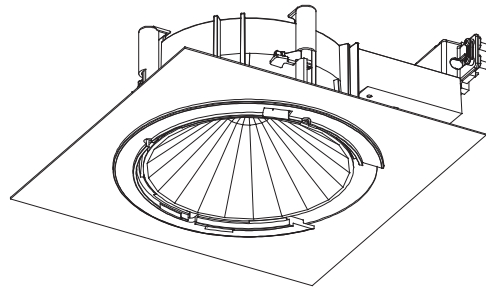


⑦

Prestare attenzione alla polarità (+ -)
Pay attention to the polarity (+ -)
Faites attention à la polarité (+ -)
Achten Sie auf die Polarität (+ -)
Preste atención a la polaridad (+ -)
Let op de polariteit (+ -)
Preste atenção à polaridade (+ -)

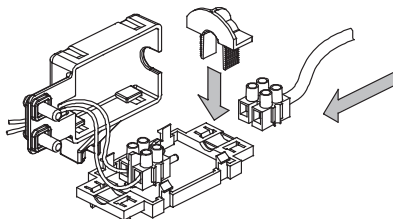

⑧

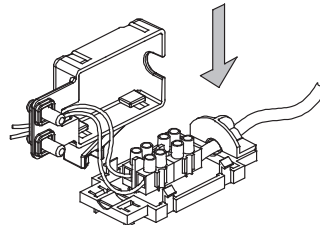

⑨

